

## SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

 Držitel licence: **Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla**

 Rok: **2022**

Napěťová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	42	7	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	3 573	28 276	0
Délka kabelových vedení [km]	8	11	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0,10

### 1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2022


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	26	0	0,00	0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0,00	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00	0	0	
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00	0	0	
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	1	0	0,00	0	0	
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	1	0	0,00	0	0	
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodloužení u zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0,00	0	0	
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00	0	0	
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0	0,00	0	0	
16	předávání údajů o měření	9	0	0,00	0	0	
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00	0	0	

\* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

### 2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2022

Zahrnutá přerušeni distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušeni distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI <sub>nn</sub>	SAIFI <sub>vn</sub>	SAIFI <sub>vvn</sub>	SAIDI <sub>nn</sub>	SAIDI <sub>vn</sub>	SAIDI <sub>vvn</sub>	CAIDI <sub>nn</sub>	CAIDI <sub>vn</sub>	CAIDI <sub>vvn</sub>
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
z toho ostatní neplánovaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
plánovaná	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
celkem - hladinové ukazatele	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
celkem - systémové ukazatele	0,000			0,000			#DĚLENÍ NULOUI!		

### 3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

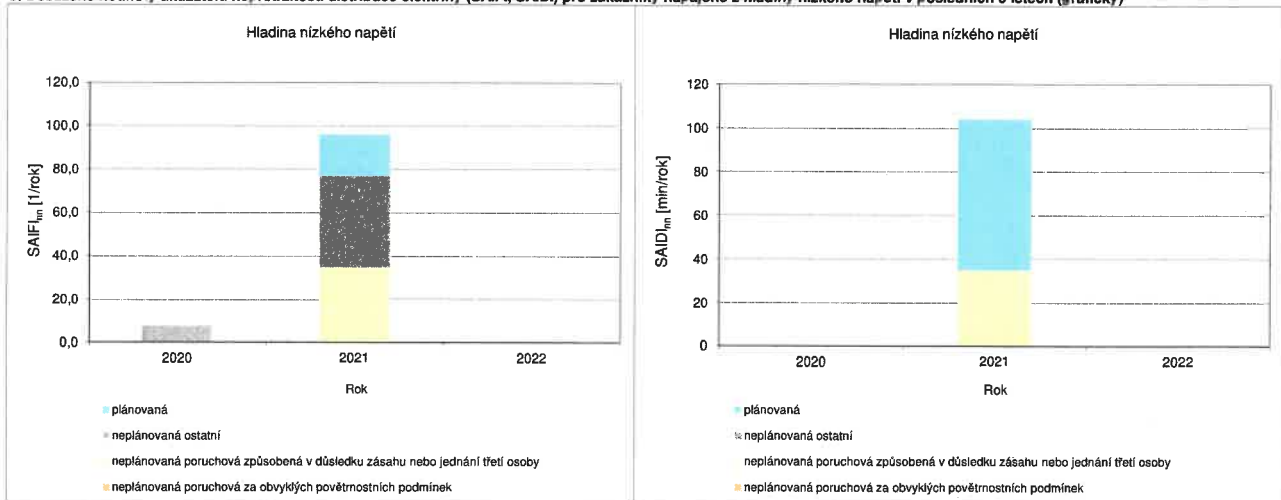

### 4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

V řádku "z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby", resp. řádkách "způsobená třetí osobou", jsou dle platné legislativy 2009 uvedeny poruchy způsobené cizím zaviněním.

**Fatra, a.s.**  
 třída Tomáše Bati 1541  
 763 61 Napajedla  
 IČ: 27465021 DIČ: CZ27465021



### Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek

příloha č.8 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

Držitel licence a provozovatel LDS : Fatra, a.s., třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Rok : 2022

Napěťová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků	42	7	0
Celk. dod. množství elektřiny (MWh)	3 573	28 276	0

§	standard	počet případů			počet		teoretická výše náhrad *
		celkem (-)	standard nedodržěn (-)	(%)	vyplacených (-)	výše vyplacených (Kč)	
19	zajištění ukončení přerušeni dodávky elektřiny z důvodů prodloužení	0	0	0	0	0	
20	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávek elektřiny	0	0	0	0	0	

\*) teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskztnutí náhrad právo

**Fatra, a.s.**

třída Tomáše Bati 1541

763 61 Napajedla

IČ: 27465021 DIČ: CZ22746502